


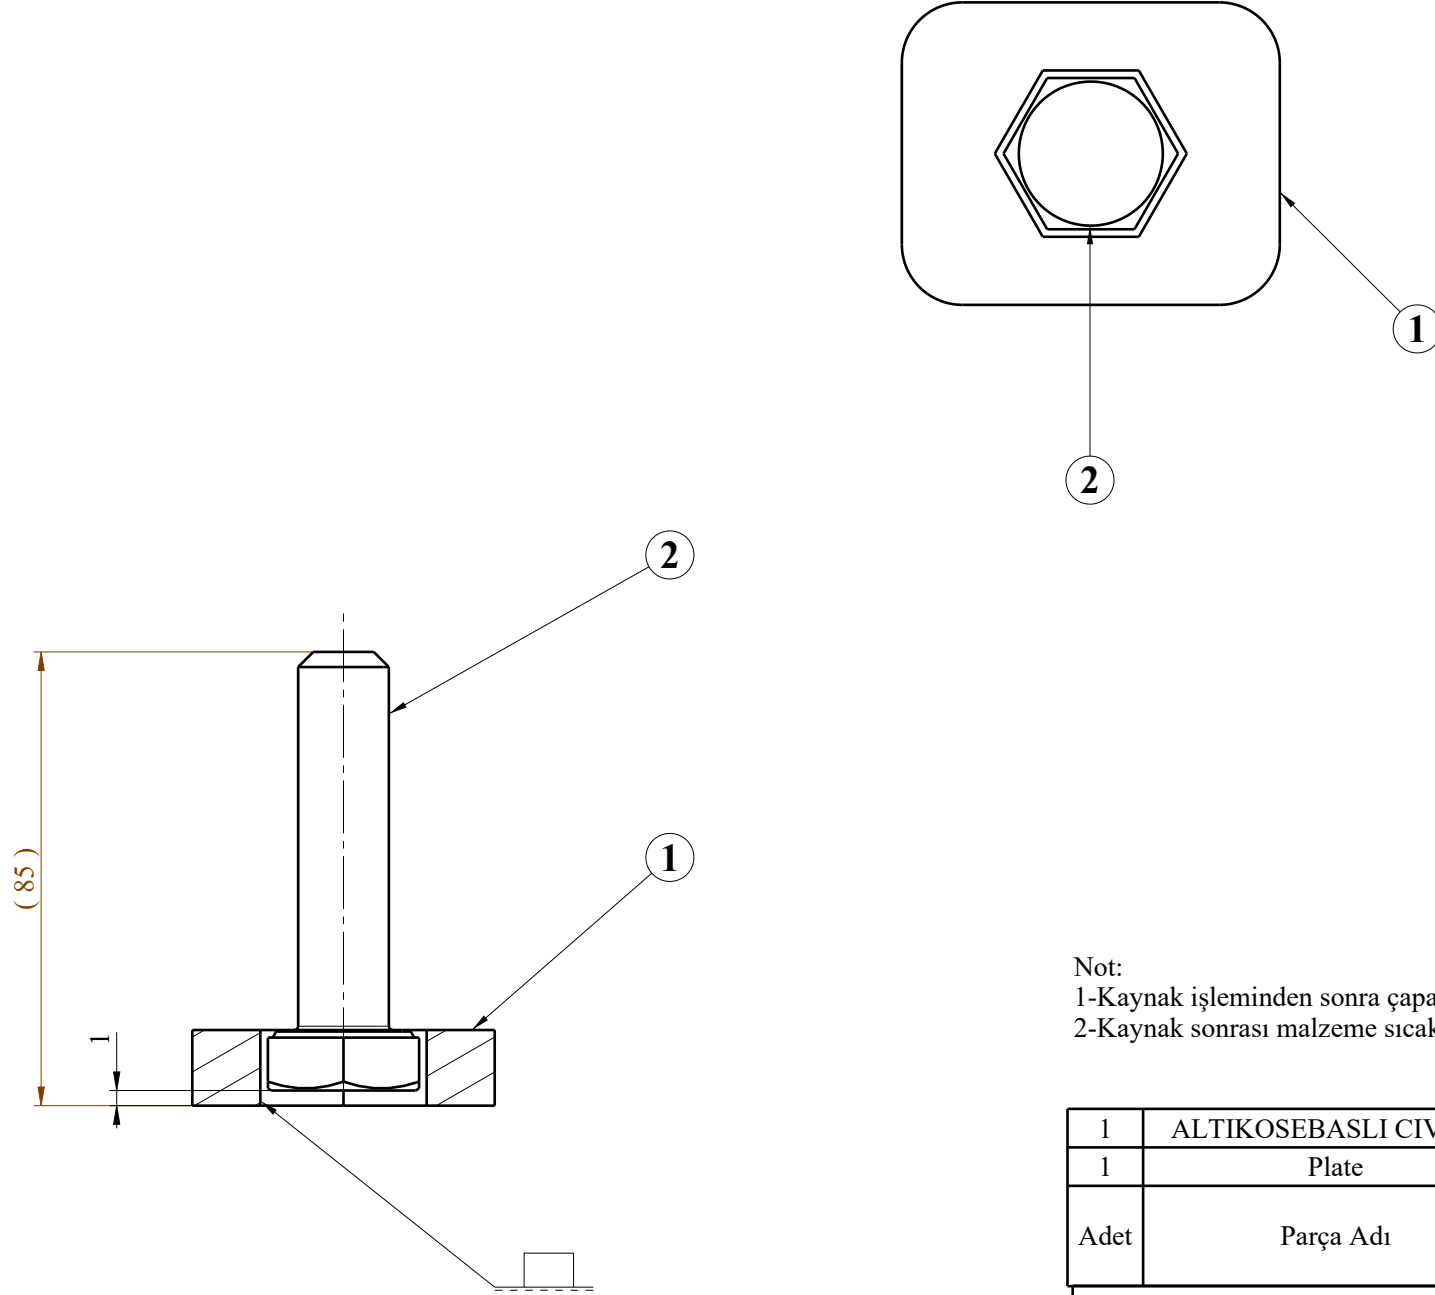

Not:
1-Kaynak işleminden sonra çapaklar temizlenecektir.
2-Kaynak sonrası malzeme sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.

1	ALTIKOSEBASLI CIVATA	2	TN1002-0721-C-	8.8	0,02kg	M6x1 L=80
1	Plate	1	001ME0260001-000	S355JR	0,015kg	xx
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. **CTQ**

Grup No:				Toplam Ağırlık (Kg): 0,035		TÜASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
	-						
	Resim	K. KALAY	17.06.2026	Onay: S. ÇÖKMEZ		den proje	
	Kontrol	F. ŞAKA	17.06.2026	Tarih: 17.06.2026		Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.	S. KARABULUT				Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-	-	Mounting plate, welded			
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3				
						001ME0400003-000	