
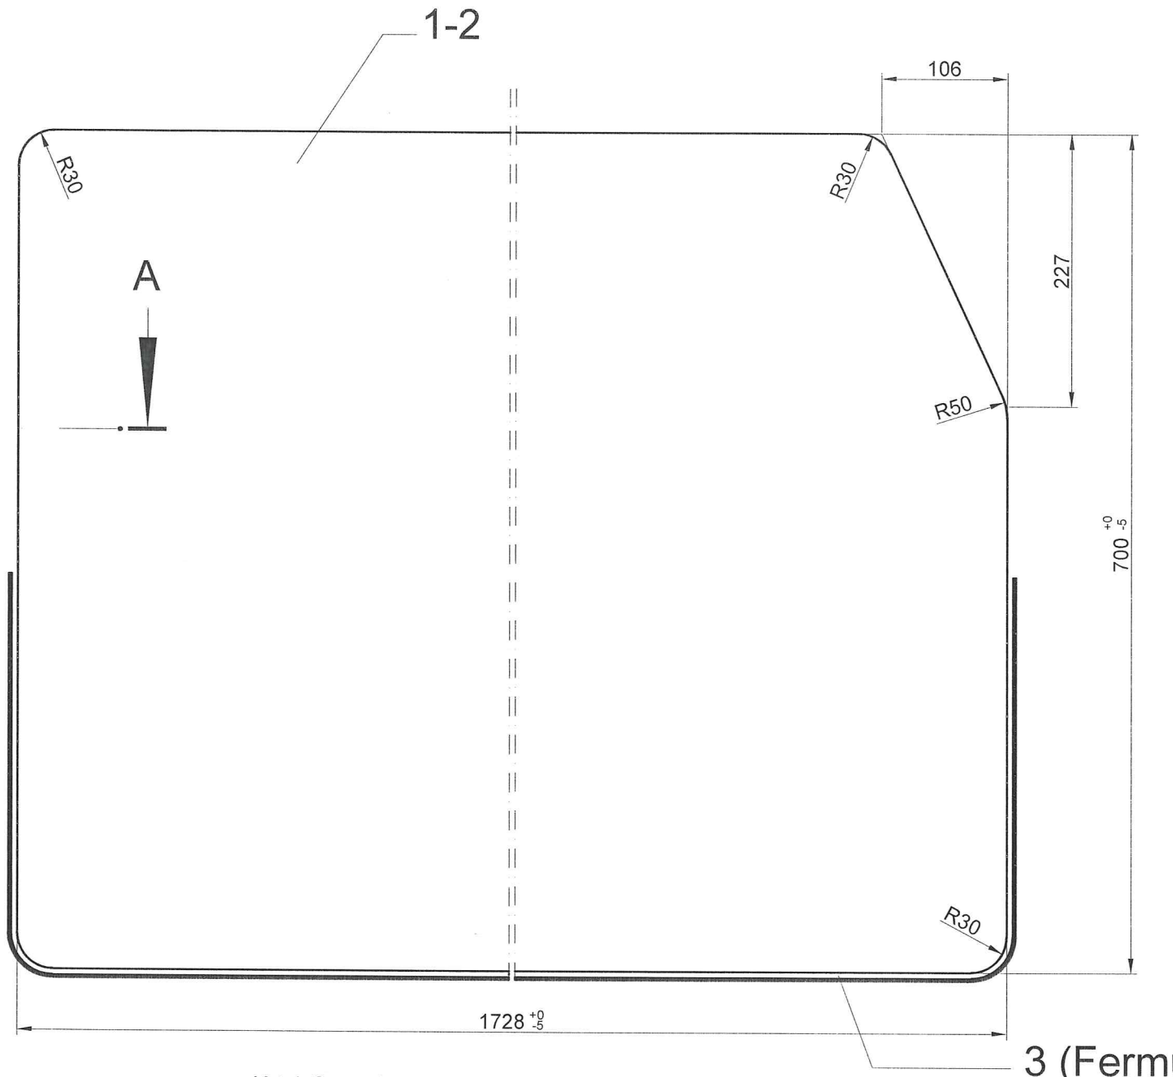


A-A Kesidi

1:2

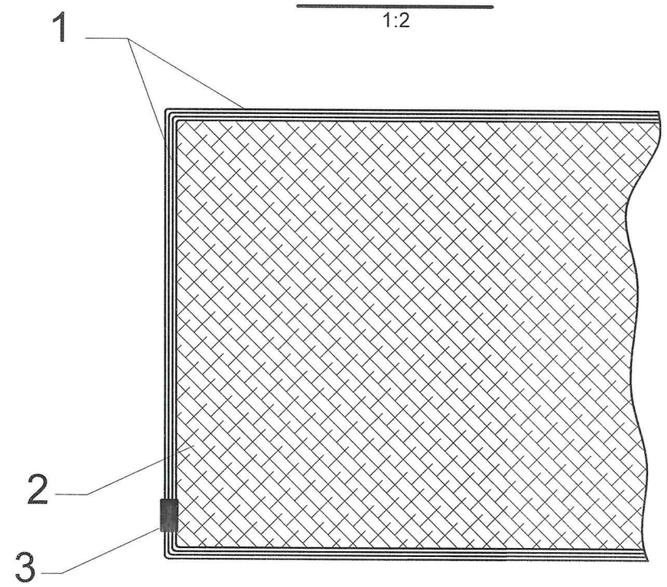

1-Yatak Kumaşı

2-Yatak Süngeri

3-Fermuar

Not:

1- Üstteki kesit resminde görüldüğü gibi yatak köşesinde ön görünüşte işaretlenen bölümde fermuar olacaktır. Fermuar boyu 2330 mm olacaktır.

2- Yatak kumaşı dikişli, giydirme kılıf yapıda olacaktır.

ISO 13920 Kaynaklı İmalat			
Anma Boy	Sınıf		
>20000	9,0	8,0	
<20000	8,0	7,0	
<16000	7,0	6,0	
<12000	6,0	5,0	
<8000	5,0	4,0	
<4000	4,0	3,0	
<2000	3,0	2,0	
<1000	2,0	1,5	
<400	1,0	1,0	
30-120	1,0	0,5	
2-30	1,0	0,5	
L mm	A ±	E ±	

ISO 2768 Genel Tolerans		
Anma Boy	Sınıf	
<4000	2,0	0,4
<2000	1,2	0,4
<1000	0,8	0,3
<400	0,5	0,3
30-120	0,3	0,2
2-30	0,2	0,1
L mm	m ±	K ±

TS 12708 Çelik Döküm		
Anma Boy	Sınıf	
<4000	2,0	0,4
<2000	1,2	0,4
<1000	0,8	0,3
<400	0,5	0,3
30-120	0,3	0,2
2-30	0,2	0,1
L mm	m ±	K ±

TS 12708 Çelik Döküm		
Anma Boy	Sınıf	
<1000	6,0	0,8
<630	4,0	0,7
<400	3,0	0,6
<250	3,0	0,4
100	2,0	0,3
40	1,5	0,2
L mm	Ham	İşl.

Yatak Süngeri:

Kalıcı deformasyon %: ≤10 TS EN ISO 1856 (70°C sıcaklıkta-%50 basınç-22 saat)

Dansite: gr/dm³;55-30

Yatak Kumaşı:

Yatak Kumaşı için iki altarnatif geçerli olacaktır.

1. Altarnatif: Ağırlık:320-400 gr/m2, Kompozisyon:%99 Pamuk, Çekme Dayanımı:1300x600N (+/- %10) ISO 13934-1:1999

2. Altarnatif: Ağırlık:400-420 gr/m2, Kompozisyon:%100 Treviera CS, Çekme Dayanımı: Çözgü≥1000N , Atkı≥800N (+/- %10) ISO 13934-1:1999, Aşınma Mukavemeti EN ISO 12947-1' e göre ≥100.000 rubs.

Not I :Yatak, yatağın süngeri ve kumaşının Yangın Dayanımı : TŞ-25.043 Madde: 3.8.1. / 3.8.2. / 3.8.5./ 3.8.6./ 3.8.7. / 3.8.8.' e uygun olacaktır.

Not II :Kumaş ile sünger arasında alev bariyeri kullanılabilir. Bu durumda teknik şartnamedeki , yatak süngeri için (TŞ-25.043/3.8.2 'de geçen) , yangın güvenlik testi , alev bariyeri ile kaplanmış süngere yapılacaktır.

* : Komple yatak grubu alımlarında TŞ-25.043

Yalnız yatak alımlarında TŞ-25.113 şartnameleri kullanılacaktır.

Değ. No	Açıklama değişiklik formundadır.	Tarih	İmza
Şartname No	7063	26.06.2020	
Teknik Döküman No	4558	25.02.2015	
Stand/Kalıp Demirbaş No	4557	24.02.2015	
Yüzey Kaplm./Isıl İşlm/Sertlik	3346	14.06.2013	
Boya/Renk	Yapılan Değişiklik Notu		

Parça No	Parça Adı	Adet	Norm Resim No	Malzeme	Ölçü	Ağırlık (Kg)
			TŞ-25.043/TŞ-25.113 (*)		150x700x1728	

TVS 2000 YATAKLI VG.

ISO 1302	ISO 8015	EN 22553	Genel Tolerans	ISO 2768	f ☐	m ☐	H ☐	K ☐
EN 15085-2 Üretici Sertifika Sınıfı		CL1 ☐ CL2 ☐ CL3 ☐ CL4 ☐	Kaynaklı İml.	ISO 13920	A ☐	B ☐	E ☐	F ☐
			Çelik Döküm	ISO 12708	Lm2 ☐	Lr2 ☐	Sm2 ☐	Sr2 ☐

Proje Koor./Onay	H.ALTUN		Ölçek
İşe Bakan/Kontrol	A.KESERER		1:2 1:5
Hazırlayan	Volkan ALP		

VG. TİPİ

YATAK

(Yatak kasaları için.)

Tarih: 15/05/1997 | Parça Listesi No: | Sayfa: 1/1 | A3 | REV:06

TÜVASAS

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

N05.25.371

Bu dokümanın veya çizimlerinin çoğaltılması, değiştirilmesi ve kullanımı TUVASAŞ'ın yazılı onayı olmadan yapılamaz. Bu durumu ihlal edenler, zarardan sorumlu olacaklardır. Faydalı bir model veya tasarımın tescil veya patent dağılımı ile ortaya çıkan hakları da dahil olmak üzere, tüm hakları saklıdır.