
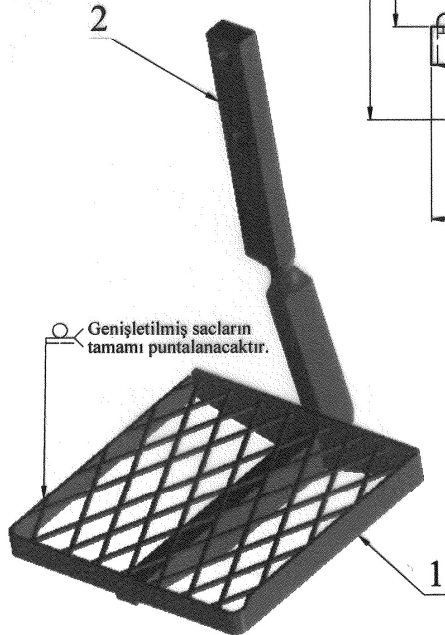

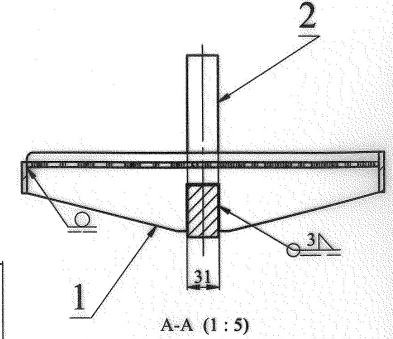
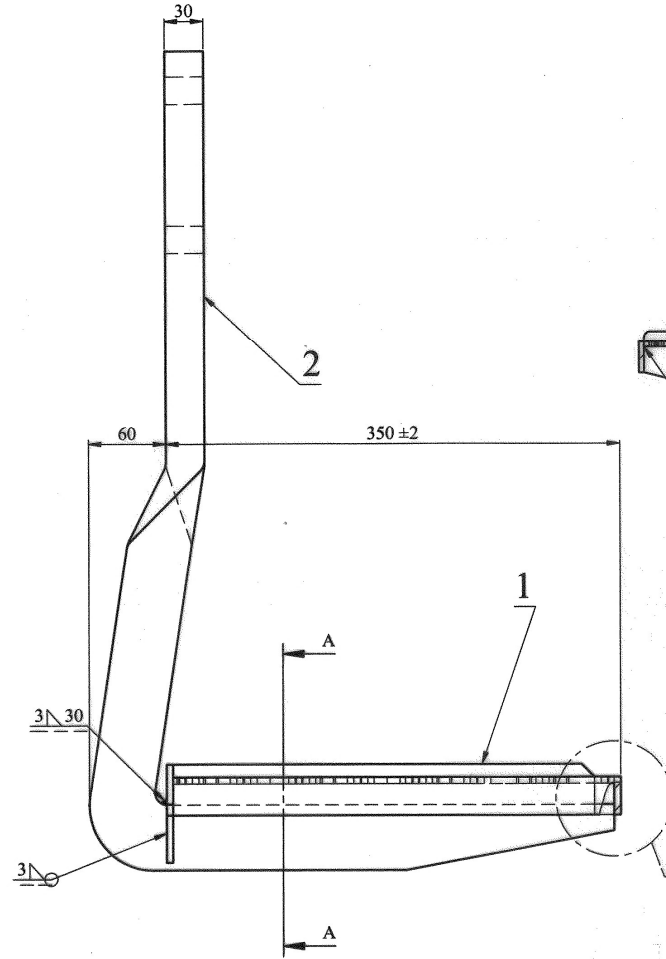


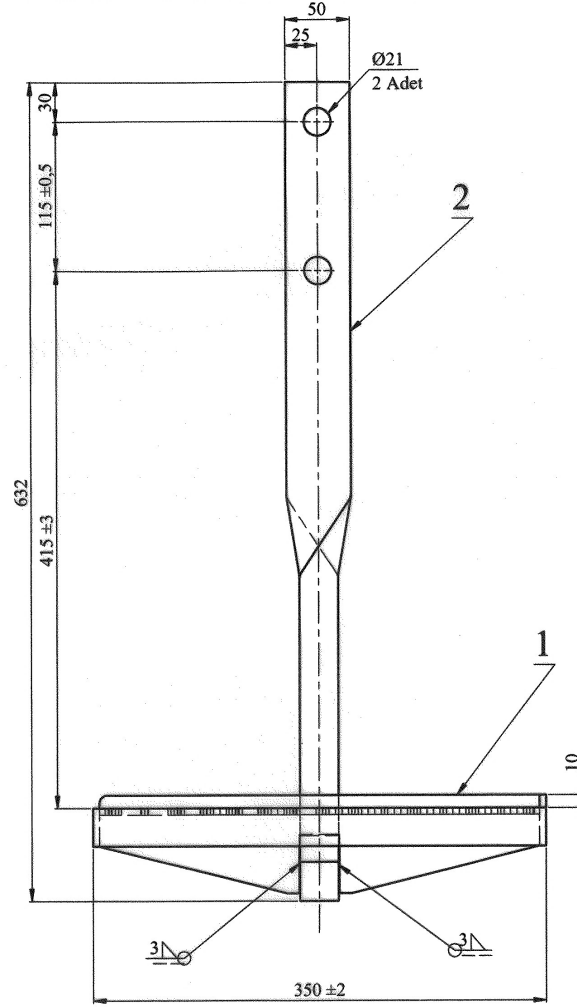

NOT:
-EN 1461'e göre sıcak daldırma yöntemi ile Çinko Galvaniz Kaplanacaktır.
-Kaplama kalınlığı minimum 70 µm olacaktır.

Yer No	Sıra No
435	242

1	Basamak Suportu	2	T2.002 602	7.05		
1	Basamak Tabanı	1	T2.002 601	3.80		
-	Basamak Komple		T2.002.600	10.85		
Adet	Parçanın Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçütleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır						Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTQ
Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	C	Belirsiz yerlerde düzenleme yapıldı.08.01.21	EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)			
	B	DİF 50'ye göre düzenlendi.18.12.18	EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçütleri)			
	A	Not eklendi.06.11.15	EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
İşe Bakan		Özden BALKAN	Onay:		den proje	
Resim		Melih ERKARACA	Tarih: 8.01.2021		Bu yerine geçti.	
Kontrol		Halis SAĞIR	Basamak Komple			
Kaynak Müh.		Ahmet URAL				
Ölçek		1:4	T2.002.600			