

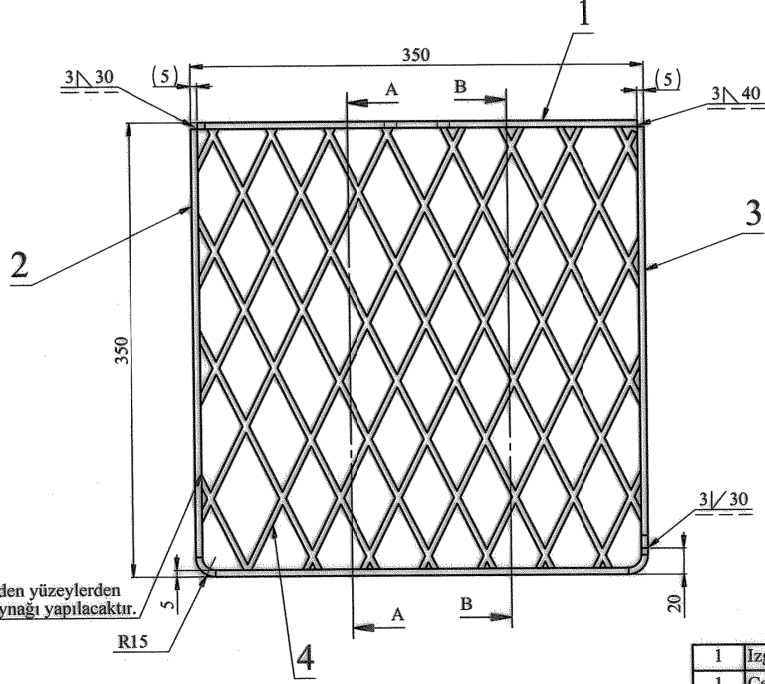
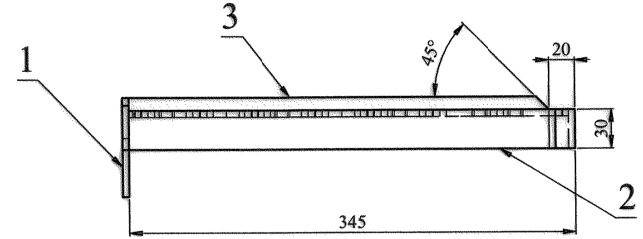
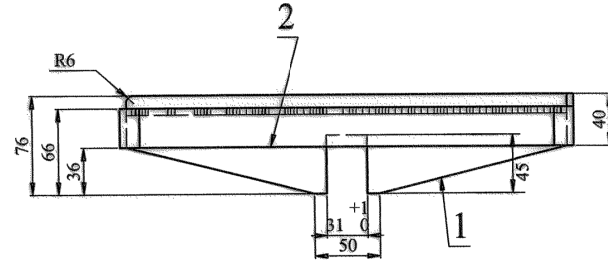


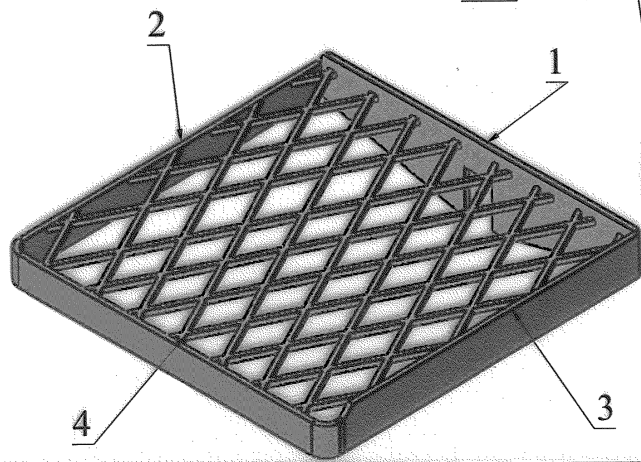

Temas eden yüzeylerden punta kaynağı yapılacaktır.

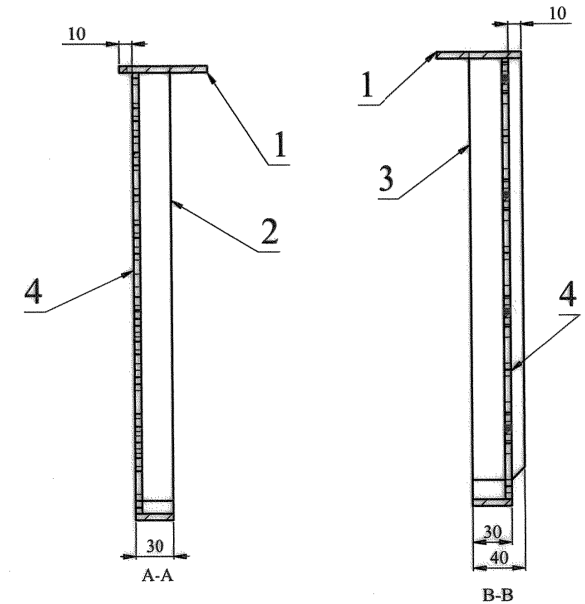

BAŞKA BİR YERDE BELİRTİLMEYİNCİYE KAYNAK PERFORMANS SINIFI CPC2 DENETİM SINIFI CT3 OLACAKTIR.

Yer No	Sıra No
4383	18

1	Izgara (Perfore Sac)	4	TB1439/1	S235J2 S235JR	0.57	
1	Çerçeve Parçası	3	EN10029	S235J2 S235JR	0.72	5x40x325
1	Çerçeve Parçası	2	EN10029	S235J2 S235JR	1.60	5x30x~700
1	Çerçeve Parçası	1	EN10029	S355J2 S355JR	0.91	5x76x345
-	Basamak Tabanı		T2.002 601		3.80	
Adet	Parçanın Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: ☒ CTQ						
Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:			
Tip			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)			
Tadilat			EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüleri)			
B			EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
A			Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
İşe Bakan			Onay:			
Resim			Tarih: 8.01.2021			
Kontrol			den proje			
Kaynak Müh.			Bu yerine geçti.			
Ahmet URAL			Komple Resim/Poz No			
Ölçek			Basamak Tabanı			
1:4			T2.002 601			