

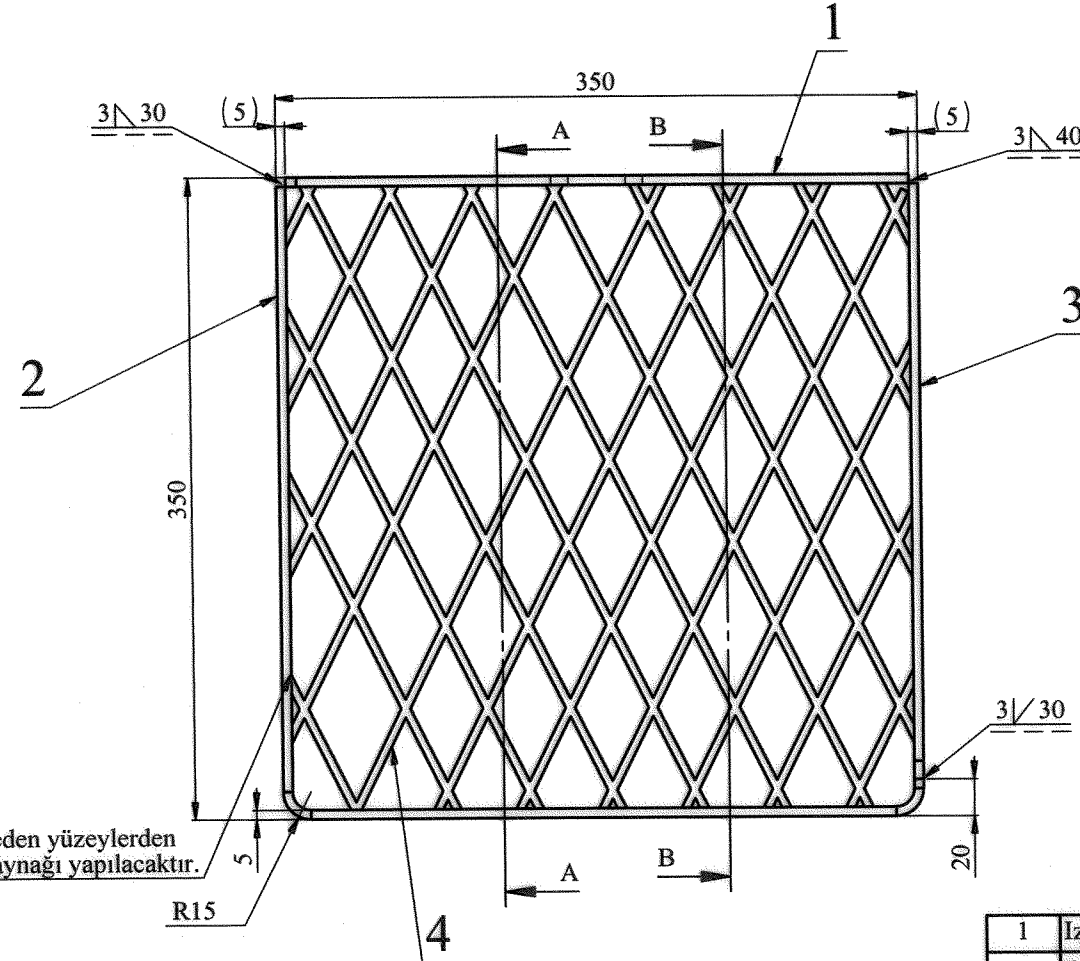
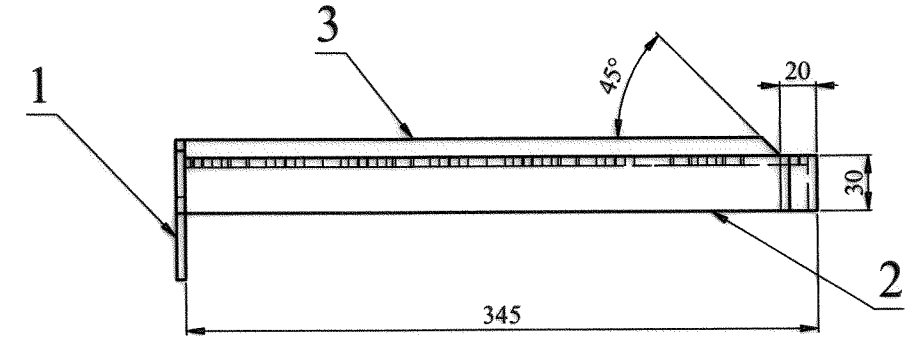
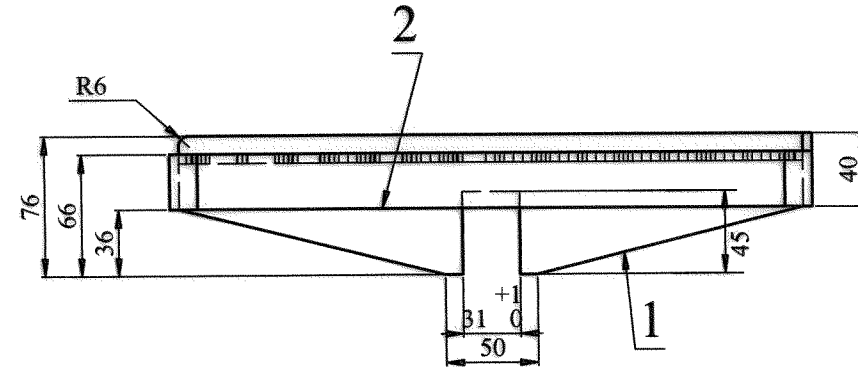


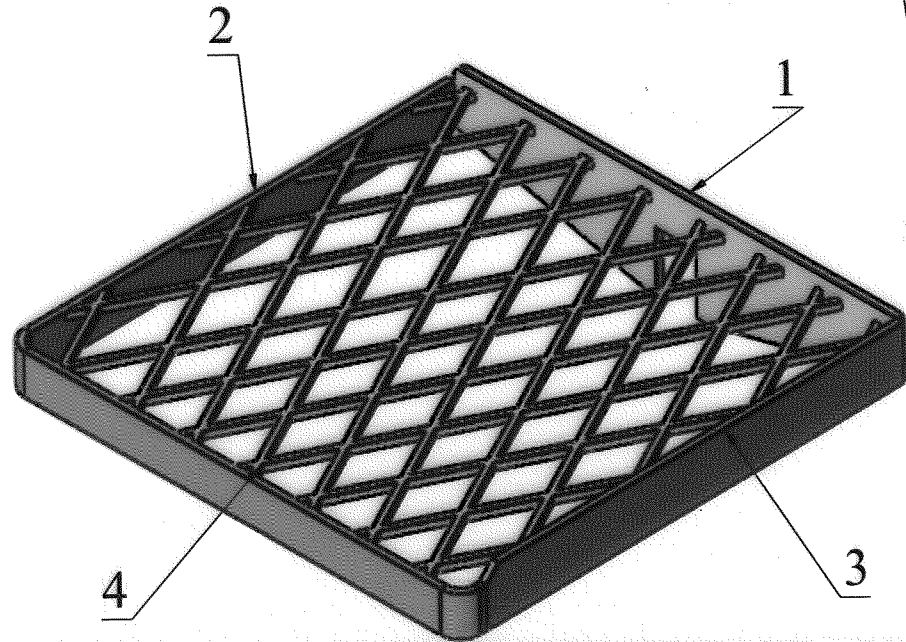

Temas eden yüzeylerden punta kaynağı yapılacaktır.

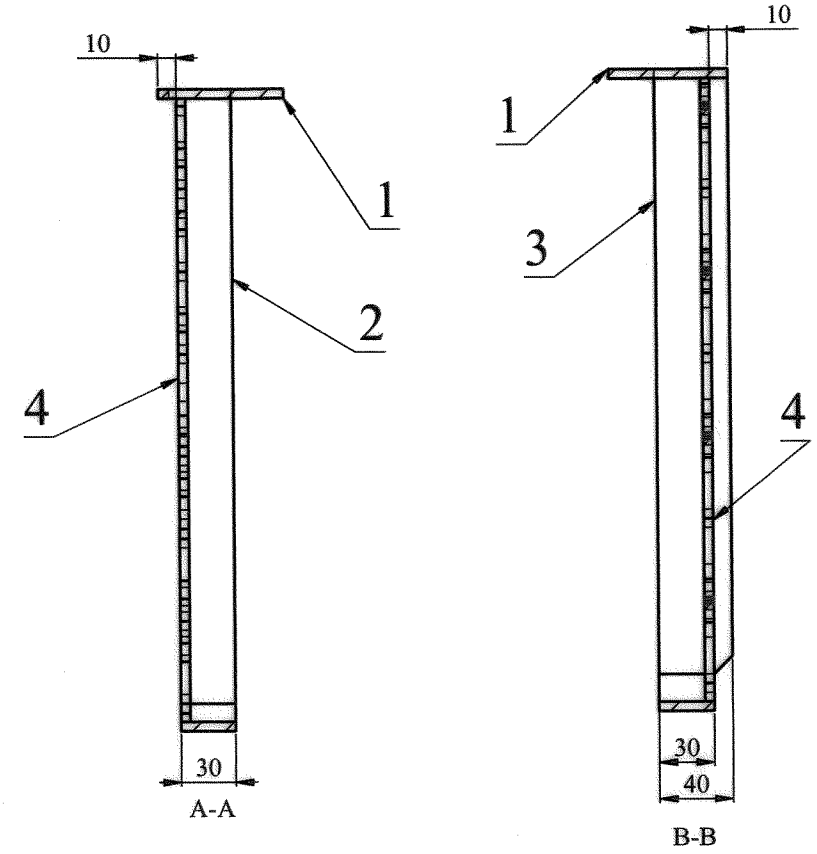

BAŞKA BİR YERDE BELİRTİLMEDİKÇE KAYNAK PERFORMANS SINIFI CPC2 DENETİM SINIFI CT3 OLACAKTIR.

Yer No	Sıra No
4383	18

1	Izgara(Perfore Sac)	4	TB1439/1	S235J2 S235JR	0.57	
1	Çerçeve Parçası	3	EN10029	S235J2 S235JR	0.72	5x40x325
1	Çerçeve Parçası	2	EN10029	S235J2 S235JR	1.60	5x30x~700
1	Çerçeve Parçası	1	EN10029	S355J2 S355JR	0.91	5x76x345
-	Basamak Tabanı		T2.002 601		3.80	
Adet	Parçanın Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır

Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTQ

Grup No:	Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:	TÜRASAŞ
Tip	EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)	Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
B	Ölçülerde güncelleme oldu. 27.05.25	Eskişehir Bölge Müdürlüğü
A	Ölçülerde değişiklik oldu. 08.01.21	den proje
İşe Bakan	Özden BALKAN	Bu yerine geçti.
Resim	Melih ERKARACA	Komple Resim/Poz No
Kontrol	Halis SAĞIR	
Kaynak Müh.	Ahmet URAL	
Ölçek	1:4	Basamak Tabanı
	Kağıt Ebadı A3	T2.002 601