| TURASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİK BİLGİ | T.B. **1835** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TADİLAT | C | | |
| | | TARİH | 09.06.22 | | |
| | | İMZA | | | |

KONU PASLANMAZ ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ TEFLON HORTUM
REFERANS (DE 33000 LOKO BODEN YAĞLAMA)

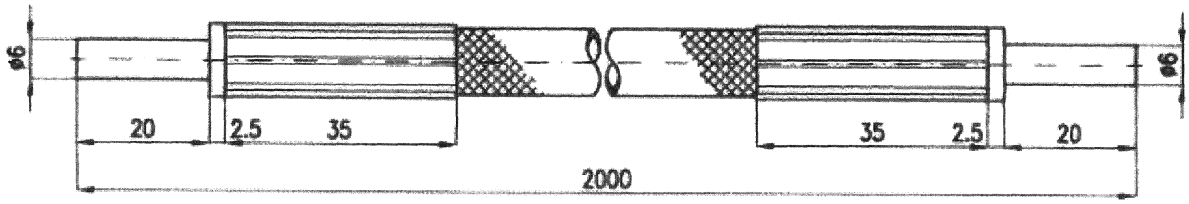


HORTUM BAŞLIĞI

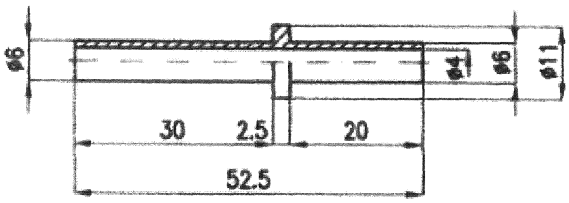


HORTUM BAŞLIĞI

-Malzeme: E295 (St 50-2) TS EN 10025-2

-Başlık Çinkofosfat kaplı olacaktır.

-Hortum: 1/4" içi Teflon dışı Paslanmaz Çelik Tel örgülü Hortum

-Hortum üzerine Kaynak artılarını önlemek amacıyla 3/1 12mm (8/10) koruyucu Makaron kaplanacaktır.

-Çalışma Basıncı: 10 bar

-İlgili Teknik Şartname No: TŞ. 260.007

| HAZIRLAYAN | Filiz YILMAZ – Fehmi KAYAR | TARİH | 29.04.2010 | SAYFA | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|