



A-A (1 : 1)

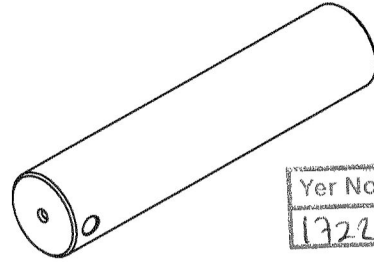

Yer No	Sıra No
1722	18

Not: Mikroyapı tane büyüklüğü EN ISO 643'e göre 5 veya daha ince olacaktır.

Tasnif No:56.01.043.0013

	Bası Pompa Avare Mili			TS EN ISO 683-2	4140 + QT	3.69	Ø50.7 L:235 mm
Adet	Parçanın Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTQ							
Grup No:				Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat						
DE 22000				Onay:		den proje	
	Resim	S.SÜLÜŞOĞLU	19.03.2024	Tarih: 19.03.2024		Bu yerine geçti.	
	Kontrol	M.ŞANLI	19.03.2024	Bası Pompa Avare Mili		Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Müh.					8084556/13	
	Ölçek	1:1				8084500	